



Sumarhúsakassi

Upplýsingar um tæknilega tengiskilmála frá Samorku


ATH:

Við tengingu á ál-leiðara, tryggið að tengiflötur leiðarans sé hreinn, burstaður og smurður með tengifeiti.

Endurherðið raðtengin eftir 6 til 8 vikur.

Mikilvægt er að meðfylgjandi öndunarnippill sé rétt frágenginn í botni mælakassans.

Varist ofherslu.

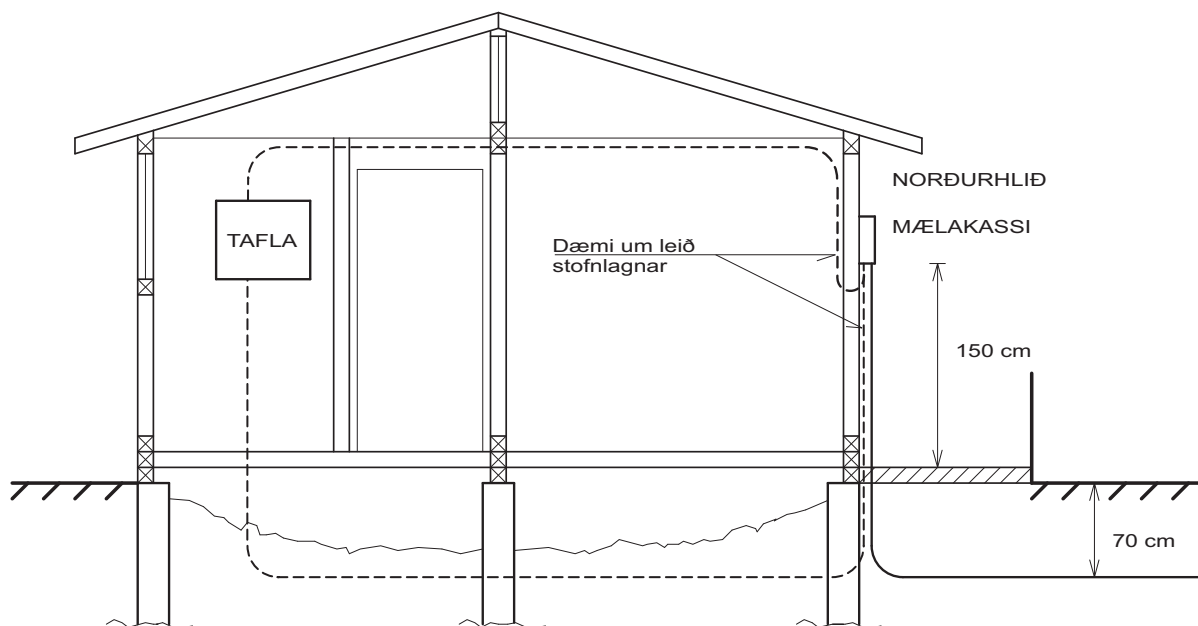

Strengir skulu lagðir í PEH plastpípum utan á vegg að mælakassa.

Teikning er ekki í mælikvarða.






INNTAK Í SUMARBÚSTAÐ
Frágangur á mælakassa utan á sumarbústað

BREYTING;
NR. , D.

D 11.1996

M3

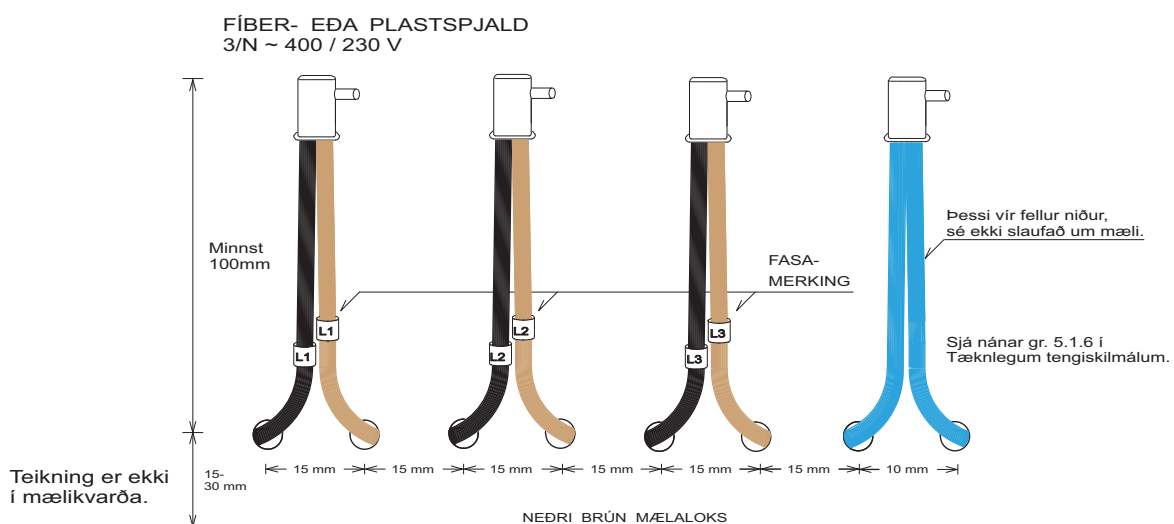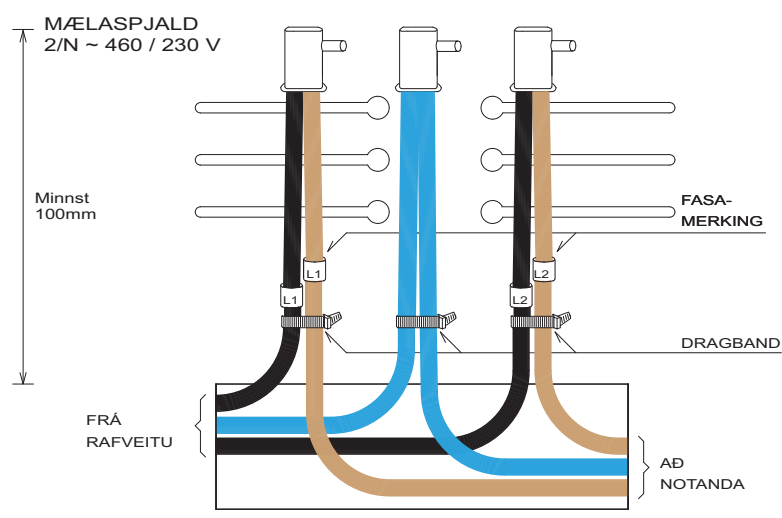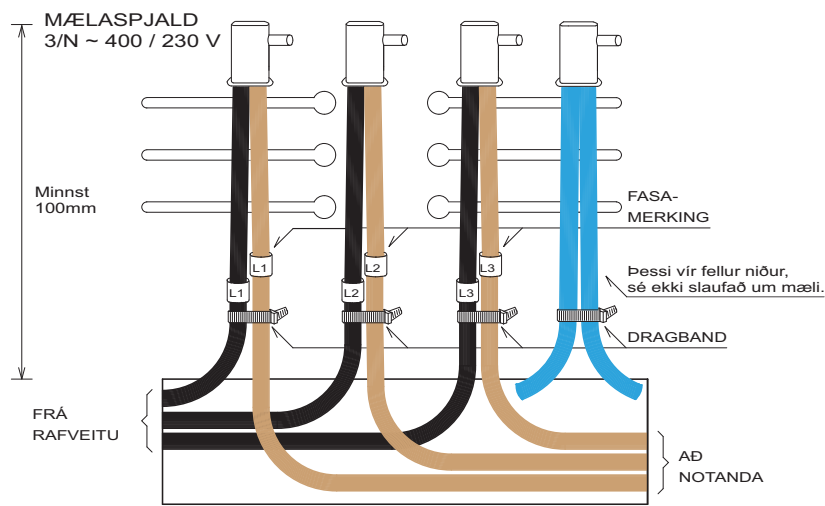

FYRIRKOMULAG OG FRÁGANGUR MÆLATAUGA


Bein mæling.
Varðandi mælingu um straumspenna, sjá tengimyndir.

BREYTING;
NR. D.

D 11.1996

T0

TAFLA

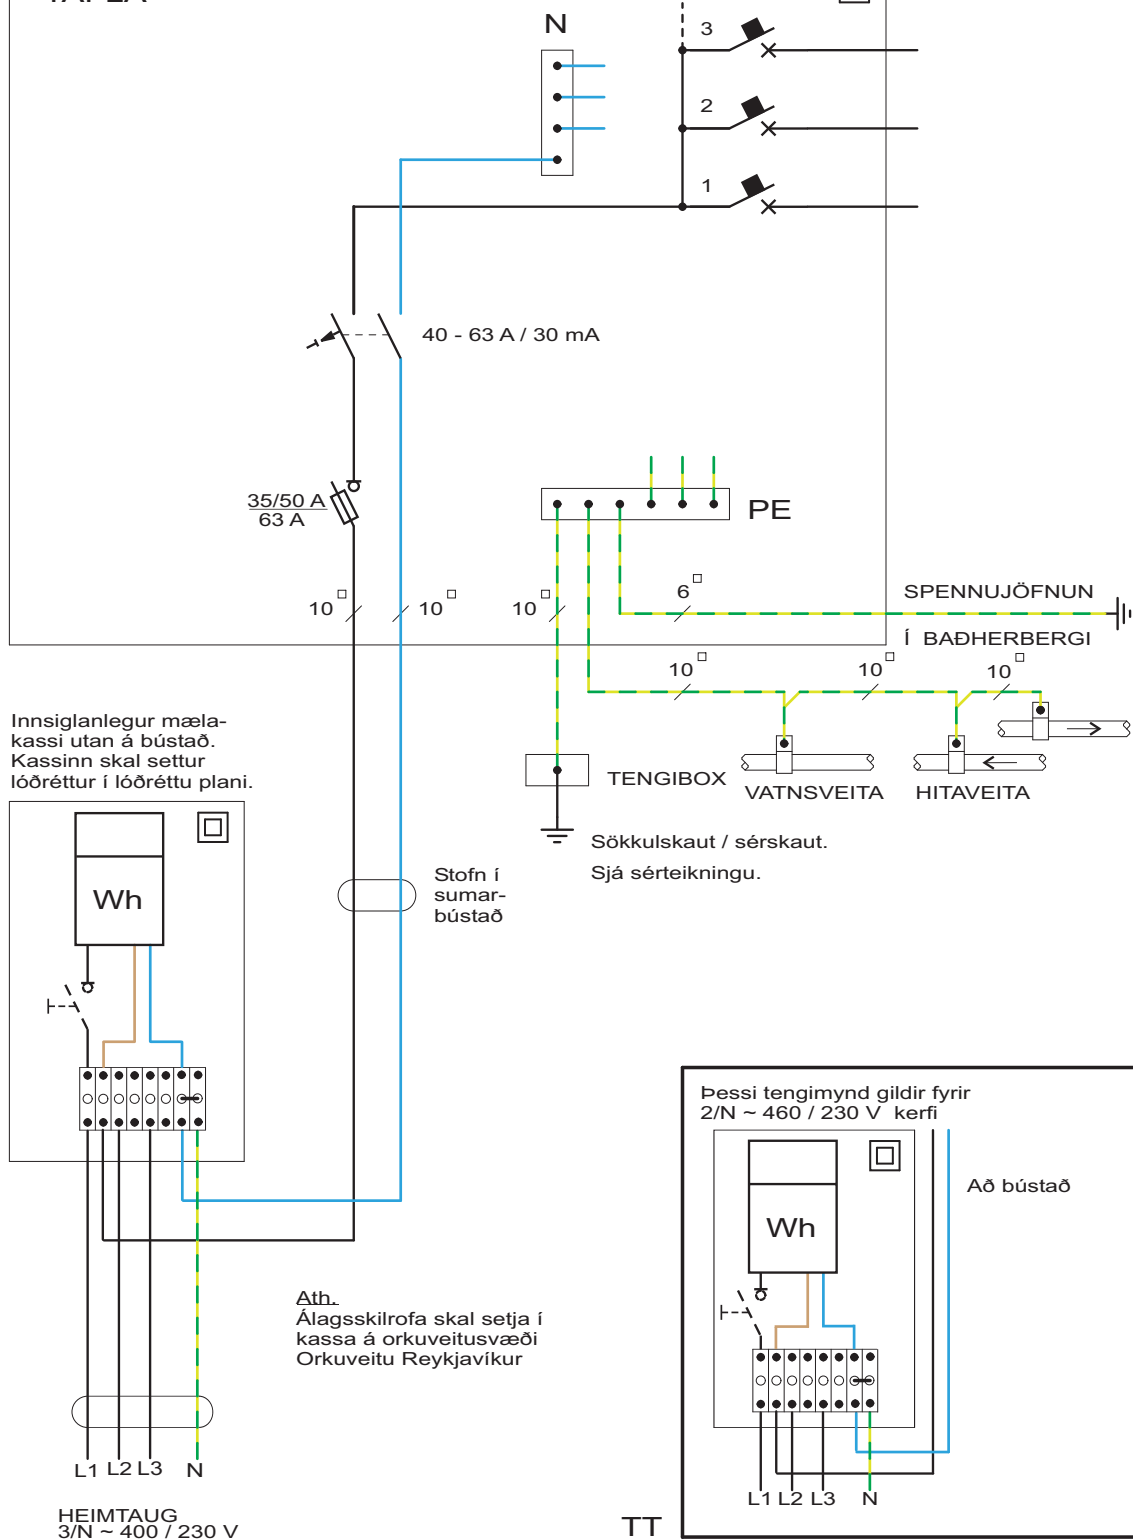

VARNAJARÐTENGING UM SÉRSKAUT OG BILUNARSTRAUMSROFVÖRN

Tenging sumarbústaða eða húsa þar sem ekki er dagleg viðvera.


Röð búnaðar: Mælið, varrofi, bilunarstraumsrofi og greining.

BREYTING;	
NR.	D.
02	05.2006
03	08.2009

D 11.1996

T10

TAFLA

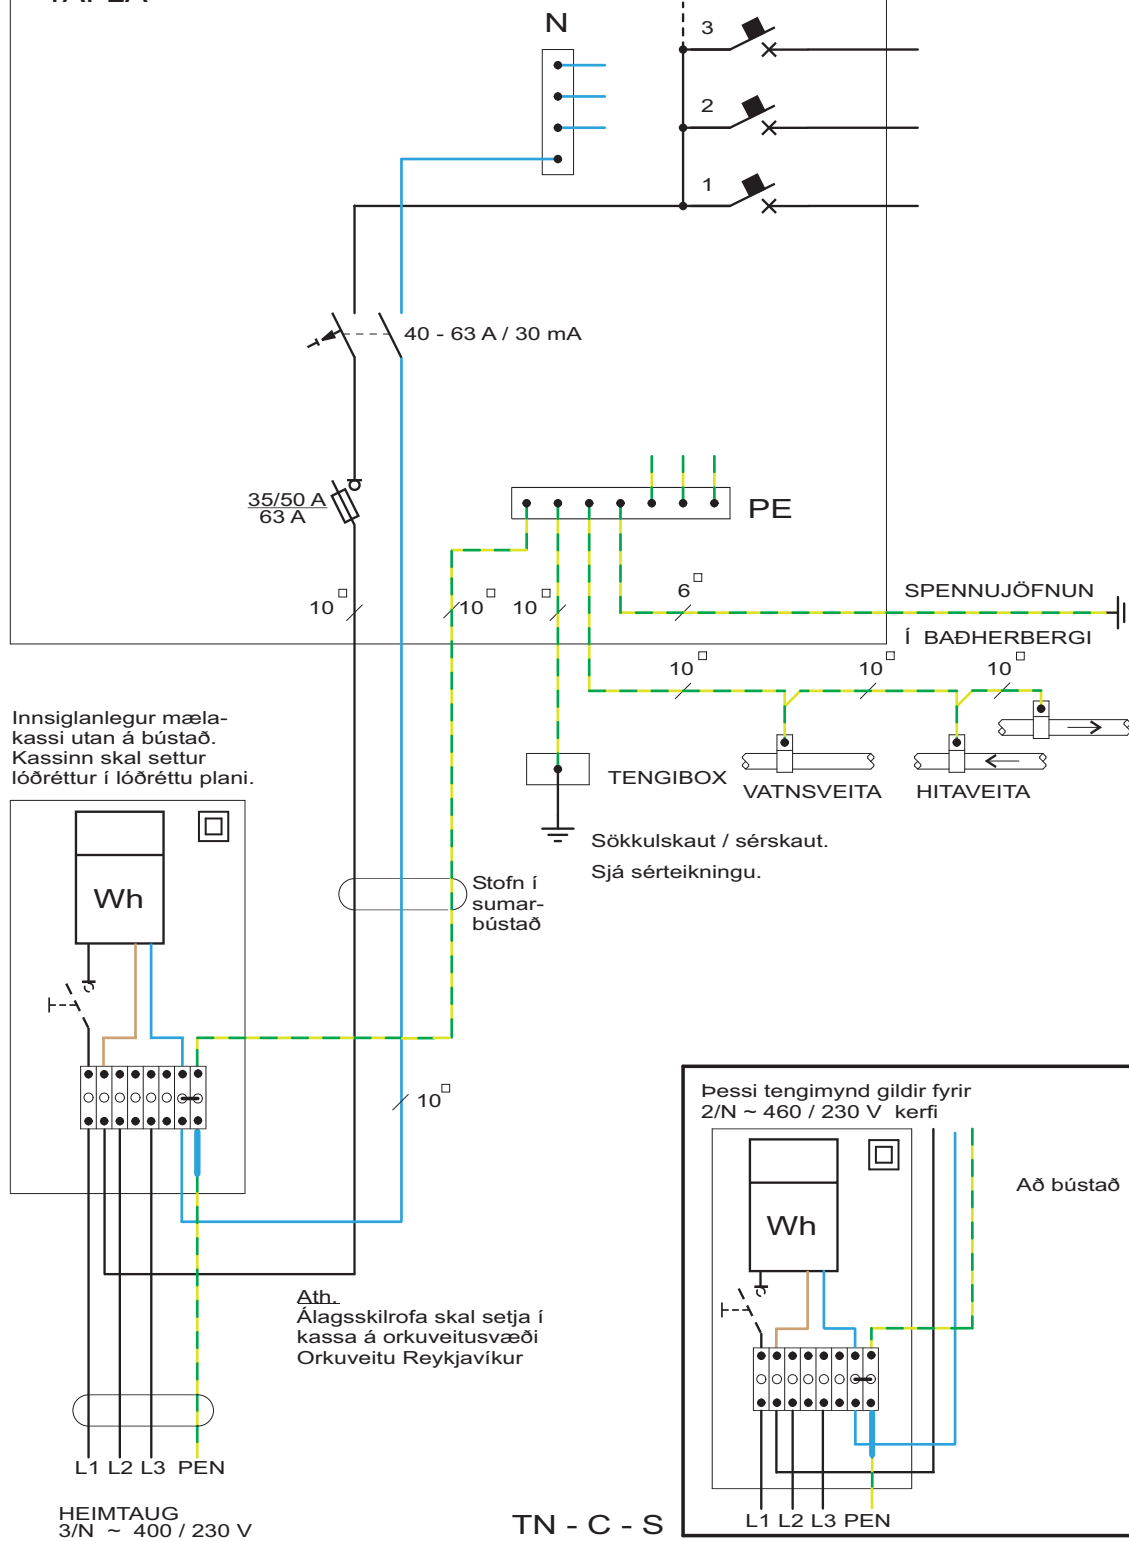

NÚLLUN OG BILUNARSTRAUMSROFVÖRN

Tenging sumarbústaða eða húsa þar sem ekki er dagleg viðvera.

Röð búnaðar: Mælis, varrofi, bilunarstraumsrofi og greining.

BREYTING;	
NR.	D.
02	05.2006
03	08.2009

D 11.1996

T11